


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код		
Дата	Учетный номер	QR-код
11.01.2022	59220061000201032317	
11.01.2022	59220061000201032848	
11.01.2022	59220061000201032682	
11.01.2022	59220061000201032504	
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: не требуется		

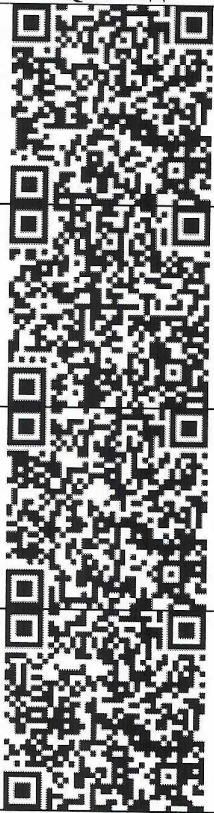

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т.236-15-05, 210-44-23, факс 212-42-52

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Кировскому району

1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Пермь, ул. Сысольская, 16, т. 258-40-01 E-mail: kirovsk.onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона.)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Глобус» г. Перми

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Суханова Константина Сергеевича о проведении плановой выездной проверки, учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 59220061000201032317, 59220061000201032848, 59220061000201032682, 59220061000201032504.

№ 4 от «11» января 2022 года

1) Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю майор внутренней службы Путин Леонид Владимирович;

2) Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю лейтенант внутренней службы Журавлева Екатерина Михайловна.

в период с «17» января 2022 г. по «21» января 2022 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Леуш Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Глобус» г. Перми

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
ул. Закамская, 58				
1.	Здание не оборудовано системой аварийного освещения (освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6.1, п. 7.6.3, п. 7.6.4, п. 7.6.5 СП 52.13130.2016; п.	01.02.2024	

		7.104, п. 7.105, п. 7.106, п. 7.107, п. 7.108 СП 52.13130.2011.		
2.	Линии электроснабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2023	
3.	Нарушен принцип эвакуации из групп № 1, 2, 3, 4 расположенных на втором этаже (эвакуация осуществляется через соседние группы).	ч. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.02.2024	
4.	Ширина эвакуационного выхода из группы № 4 менее 1,2 м (фактически 0,75 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.	01.02.2023	
5.	В коридоре 1-го этажа для отделки стен здания функциональной пожарной опасности Ф1.1 допускается применение материалов (стенные панели) с показателями пожарной опасности менее КМ1 (по факту КМ3).	ч.4, ст. 4, табл. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п.п. 4.1.2, 4.2.2 СП 1.13130.2020.	01.02.2023	
ул. Шишкина, 16				
6.	Из коридора, расположенного на первом этаже здания, без естественного проветривания длиной более 15 м (по факту 19,9 м) не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.	ч. 4 ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013.	01.02.2024	
7.	В лестничных клетках отсутствуют дополнительные поручни лестниц, устанавливаемые на высоте 0,5 м.	п. 6.17* СП 118.13330.2012; п. 5.14 СНиП 31-06-2009.	01.02.2023	
8.	Выход на чердак здания, предусмотрен через люк размером менее 0,6x0,8 метра (по факту 0,56x0,56 м).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4* СНиП 21-01-97*; п. 7.5 СП 4.13130.2013.	01.02.2024	
9.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из групп № 9, 10, 11, предназначенных для одновременного пребывания более	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.02.2023	

	10 чел.	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12* СНиП 27-01-97*; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020.		
10.	В группе № 10 узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (межэтажные перекрытия) не имеют предел огнестойкости REI 45, противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам в здании не установлены.	ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2023	
11.	Не допускается использовать средства огнезащиты в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния (сделана пароизоляция по обрешетке кровли гидроизоляционной пленкой ИЗОСПАН AS).	п. 5.4.3, п. 5.4.5 СП 2.13130.2020; п.п. 7.12*, 7.13 СНиП 21-01-97*.	01.02.2024	
12.	При двухстороннем открывании дверей из кладовой на 1-ом этаже в коридор ширина эвакуационного пути менее 1 м (коридор полностью перекрыт).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.26* СНиП 21-01-97*; п. 4.3.3. СП 1.13130.2009.	01.02.2023	
13.	При одностороннем открывании дверей из кабинета заведующего в коридор ширина эвакуационного пути по коридору менее 1 м (по факту 0,57 м).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.26* СНиП 21-01-97*; п.п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009; п.п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020.	01.02.2023	
14.	На 1-ом этаже на пути эвакуации допущено размещение технологического оборудования (электрощит) на высоте менее 2 м.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020.	01.02.2023	
15.	Не представлены паспорта на оборудование автоматической установки пожарной сигнализации (контрольно-приемные приборы) и на оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (световые оповещатели «Выход», звуковые оповещатели).	ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением	01.02.2023	

		Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.		
16.	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон - к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (посажены крупногабаритные деревья).	ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 71 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 8.1 СП 4.13130.2013.	01.02.2023	
17.	Линии электроснабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2023	
ул. Победы, 27				
18.	Выход на чердак зданий и сооружений, следует предусматривать через люк размером не менее 0,6х0,8 метра (по факту 0,48х0,68 м).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4* СНиП 21-01-97*; п. 7.5 СП 4.13130.2013.	01.02.2024	
19.	В наружных стенах лестничных клеток отсутствуют открывающиеся окна.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.15 СНиП 21-01-97*; п. 5.4.16 СП 2.13130.2012; п. 5.4.16 СП 2.13130.2020	01.02.2023	
20.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020.	01.02.2023	
21.	В кабинете логопеда узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (межэтажные перекрытия) не имеют предел огнестойкости REI 45,	ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.02.2023	

	противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам в здании не установлены.	пожарной безопасности».		
22.	Здание не оборудовано системой аварийного освещения (освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6.1, п. 7.6.3, п. 7.6.4, п. 7.6.5 СП 52.13130.2016; п. 7.104, п. 7.105, п. 7.106, п. 7.107, п. 7.108 СП 52.13130.2011.	01.02.2024	
23.	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон - к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (посажены крупногабаритные деревья).	ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 71 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 8.1 СП 4.13130.2013.	01.02.2023	
24.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (проекты не представлены).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.02.2024	
25.	Линии электроснабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2023	
26.	В группе № 29 при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения и (или) специальные технические условия (произведена перепланировка).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.02.2023	
ул. Полтавская, 33				
27.	При срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре специальный текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику.	Табл. № 2 СП 3.13130.2009.	01.02.2023	
28.	Во всех наружных лестницах со 2-го	ч. 4 ст. 4 Федерального	01.02.2024	

	этажа допущено устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высотой в пределах марша лестницы.	закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.		
29.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	п. 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009.	01.02.2023	
30.	Из лестничной клетки в помещение музыкального зала руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями.	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.02.2023	
31.	Помещение склада белья (прачечная) не отделено от других помещений дверями с нормируемым пределом огнестойкости.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНИП 21-01-97*; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.02.2023	
32.	В помещении склада белья (прачечная) руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны производственного и складского назначения с обозначением категорий и классов зон на входной двери на видном месте.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.02.2023	
33.	Допущена эксплуатация помещения песочного кабинета после изменения класса функциональной пожарной опасности, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.	п.п. в) п. 16 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.02.2023	

34.	Коридор 1-го этажа не отделен от помещений стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (окна в стенах). Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов.	п. 5.2.7 СП 2.13130.2020.	01.02.2023	
35.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (проекты не представлены).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.02.2024	
36.	Линии электроснабжения помещений не имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.	ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2023	
37.	Прибор приемно-контрольный установлен в холле 1-го этажа, данное помещение не защищено от несанкционированного доступа.	ч. 4 ст. 4, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009; п. 12.48* НПБ 88-2001; п. 5.12 СП 484.1311500.2020.	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МАДОУ «Детский сад

«Глобус» г. Перми

Леуш Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший дознаватель отделения
надзорной деятельности и профилактической работы

города Перми по Кировскому району 1 ОНПР


по городу Перми УНПР Главного управления

МЧС России по Пермскому краю

майор внутренней службы

Путин Л.В.


(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

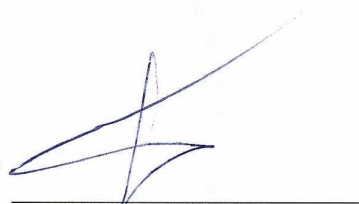

(подпись)

Инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
города Перми по Кировскому району 1 ОНПР
по городу Перми УНПР Главного управления
МЧС России по Пермскому краю
лейтенант внутренней службы
Журавлева Е.М.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.